


JT-60SA

JT-60SAの増強作業進展



詳しくは

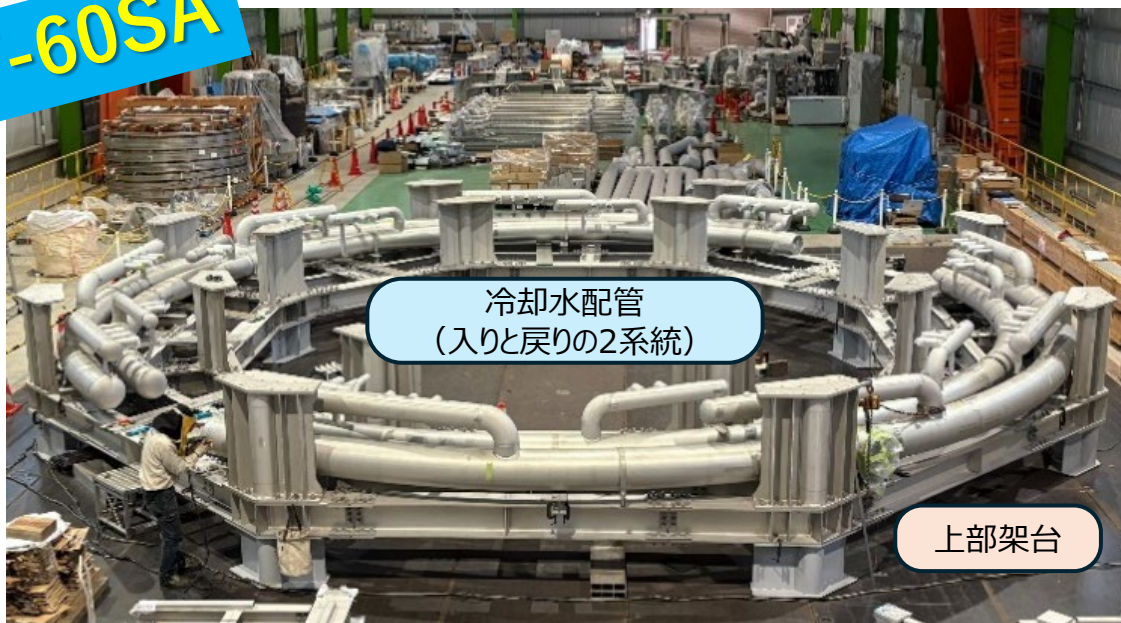

冷却水配管
(入りと戻りの2系統)

上部架台


JT-60SAの頂上に敷設する上部架台と冷却水配管の仮組合せ完了

ITERのサブセクター7の配置完了！

詳しくは



ITER

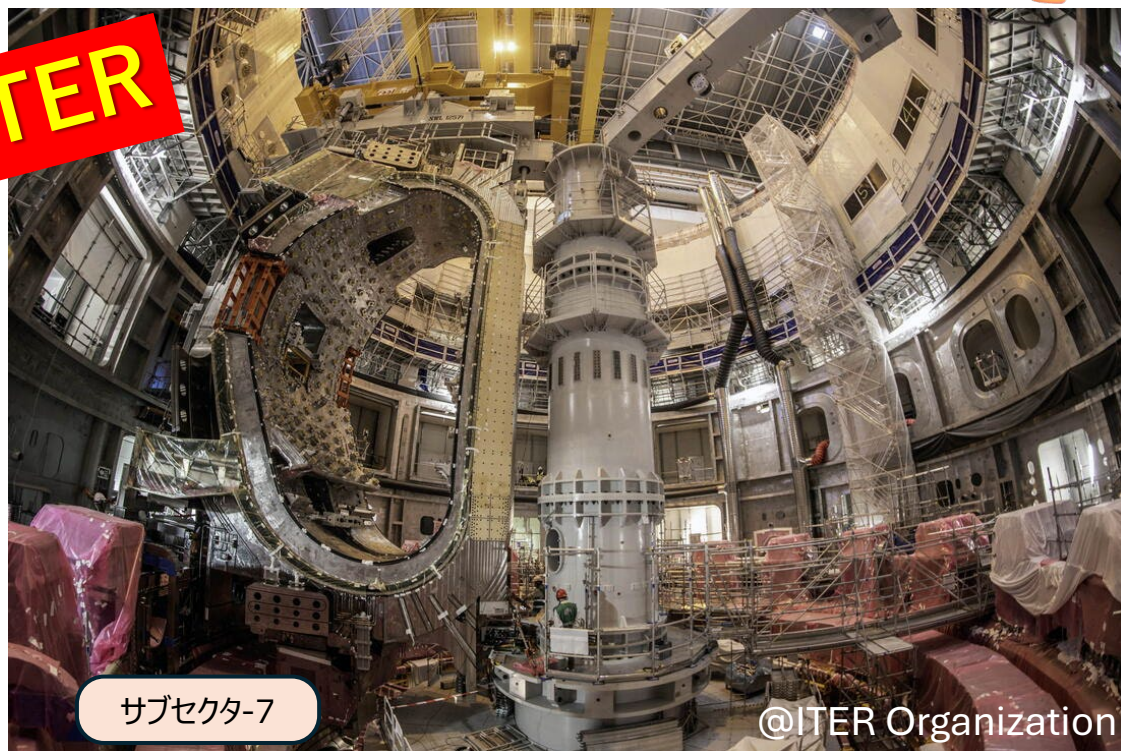

サブセクター7

@ITER Organization

第1号で紹介した真空容器サブセクター7（約1250t）が
予定通り、4月中にトカマクピット内に設置されました。

JT-60SAのX



ITER JapanのX

