


週刊 フュージョン Weekly Fusion

令和7年度 第9号
2025年6月5日
No.9 in 2025
5/June/2025

JT-60SAの増強作業進展：ダイバータのリーク試験

詳しくは

JT-60SA

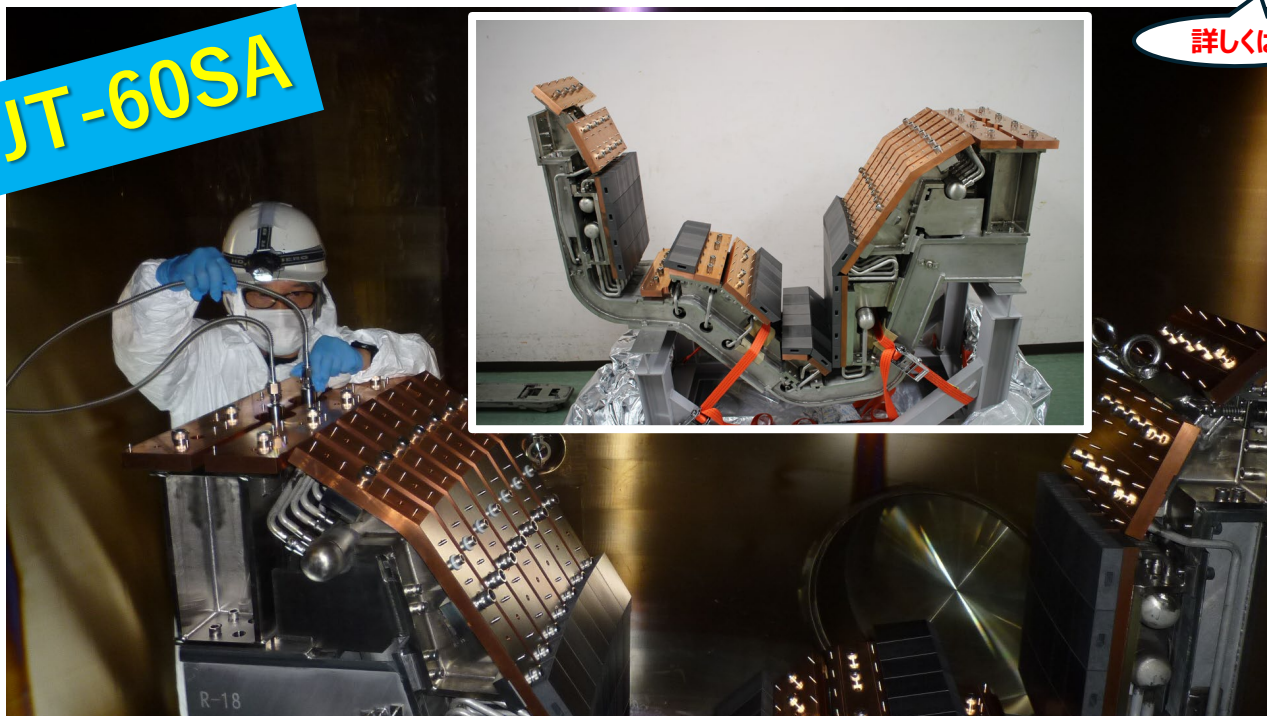

JT-60SAに据付け前、真空環境下で水配管のリーク試験を実施中

NBI: 1 MV絶縁変圧器の保護機器の組立完了

詳しくは

ITER

イタリア・パドバの
中性粒子ビーム入射装置
試験施設 (NBTF) サイト
へ搬入



ビーム源放電時に発生するサージから 1 MV電源を保護する保護機器の
組立が完了。撮影場所：イタリア/コンソルツィオRFX研究所、撮影日：R7.6.3)

JT-60SAのX



ITER JapanのX

